



RAPPORT RÉSUMÉ DES RESULTATS [HIG537/12]

Requérant: Anicolor – Alumínios, Lda.

Date: 26ème octobre 2012

Adresse: Zona Industrial de Oiã, Apartado 6, Oiã, 3770-059 Oiã

Contact: José António Pinto

Tél. : +351 234 897 780

E-mail: tecnico@anicolor.pt

Éprouvette essayée:

Une éprouvette avec la référence interne HIG504A/12 a été soumise à essai, ayant la suivante référence du client:

Systeme CW – coulissant avec rupture thermique

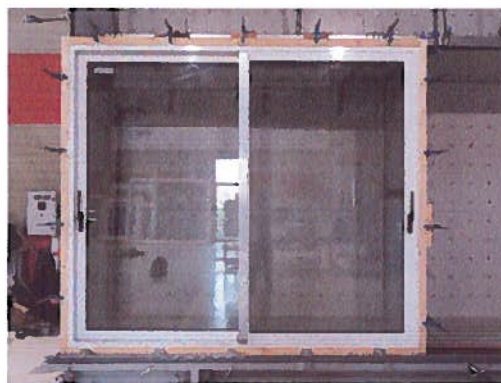


Photo de l'éprouvette

Cette éprouvette était composée par une fenêtre, en aluminium, avec deux feuilles coulissantes soulevables et présentait les dimensions de 2880 mm x 2480 mm. Le verre utilisé a été un double vitrage type Incolore (5 mm) + Lame d'air (12 mm) + Incolore (6 mm)

Essais réalisés et résultats:

Les essais réalisés à l'éprouvette HIG504A/12 et les résultats obtenus ont été les suivants:

Essai	Classification
Essai pour détermination de perméabilité à l'air (EN 1026:2000)	CLASSE 4
Essai pour détermination de l'étanchéité à l'eau (EN 1027:200)	CLASSE 7A
Essai pour détermination de la résistance au vent (EN 12211:2000)	CLASSE C3

Ce document contient des résultats spécifiés dans le rapport d'essai n°. HIG533/12, du 26 oct. 2012.

Pour une authentification et une interprétation correctes des résultats obtenus, il est indispensable avoir la documentation mentionnée.

Auteur Technique: Luís Costa

Responsable Technique: Almo Simões
(Superviseur Technique et Scientifique)

Direction: Almo Simões
ITeCons
Instituto de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico em Ciências da Construção

Ce rapport ne peut être reproduit, sauf intégralement, que par accord écrit de ITeCons

HIG537/12